


Tablica kotłowni: TK

Zastosować obudowę w II kl. izolacji montowaną natynkowo IP65. Drzwi wyposażone w zamek. Wielkość obudowy tak dobrąć by po zainstalowaniu wszystkich aparatów pozostało co najmniej 20% rezerwy miejsca.

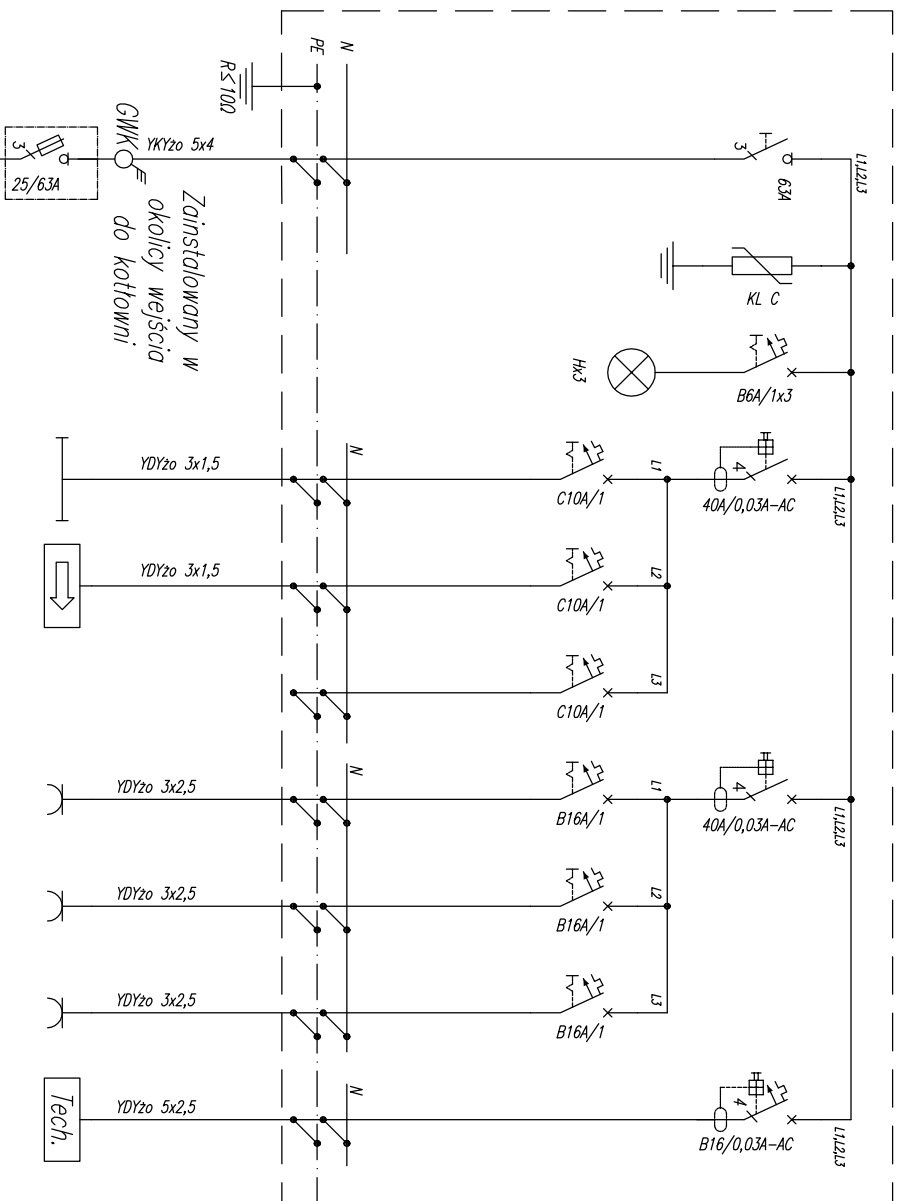

Numer odbioru	WLZ			1	2	3	4	5	6	7
Moc odbioru				0,15kW	0,01kW		0,10kW	0,10kW	0,10kW	1,50kW
Moc odbioru	Zasilanie z TE	Ochronnik klasy C	Wskaźnik obecności napięcia	Zasilanie oświetlenia	Zasilanie oświetlenia EW	Rezerwa	Zasilanie gn. 230V	Zasilanie gn. 230V	Zasilanie gn. 230V	Zasilanie automatyki kottowni

$P_i = 3,00 \text{ kW}$
 $P_s = 2,10 \text{ kW}$
 $I_s = 3,23 \text{ A}$

OCHRONA OD PORAŻEŃ SAMOCZYNNE
SZYBIE WYŁĄCZENIE-
PROJEKTOWANE INSTALACJE
W UKŁADZIE SIECI TN-S

Jednostka projektowa:	PROJEKTORIUM Anna Lis	ul. Graniczna 34A 20-010 Lublin
Investor:	Gmina Jabłonna Jabłonna - Majątek 22 23-114 Jabłonna - Majątek	Data: IX 2017r.
Nazwa i adres inwestycji:	PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) REMIZY OSP W JABŁONNIE-MAJĄTEK NA POTRZEBY ŚWIETLIICY ŚRODOWISKOWEJ I MIEJSCA SPOTKAŃ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PLACU WOKÓŁ I WYPOSĄŻENIEM OBRĘB: 8 JABŁONNA - MAJĄTEK, DZIAŁKA NR EWID. 228/5, JABŁONNA-MAJĄTEK 110D	Forma: PBW Skala: 1:-- Nr rysunku: IE-10
Nazwa rysunku:	SCHEMAT IDEOWY TABLICZY TK	
Imię i nazwisko / nr uprawnień	Specjalność:	Podpis:
Projektował: mgr inż. Paweł Wojcuk nr upr. LUB/0131/PWOE/10	inst.atak.	
Sprawdził: mgr inż. Zygmunt Szymczyk nr upr. LUB/0022/PWOE/05	inst.atak.	
Opracował:		